
TÜRTECHNIK | DOOR TECHNOLOGY

B 5527 0200
Kabelübergang mit intergriertem Netzteil

230 V AC


Uout = 24 V DC, Imax = 200 mA	V42
GND	G42
In-/Output 1	IO 1
In-/Output 2	IO 2
In-/Output 3	IO 3
In-/Output 4	IO 4

U_{in} = 230 V AC 50/60 Hz, I_{max} = 0,25 A

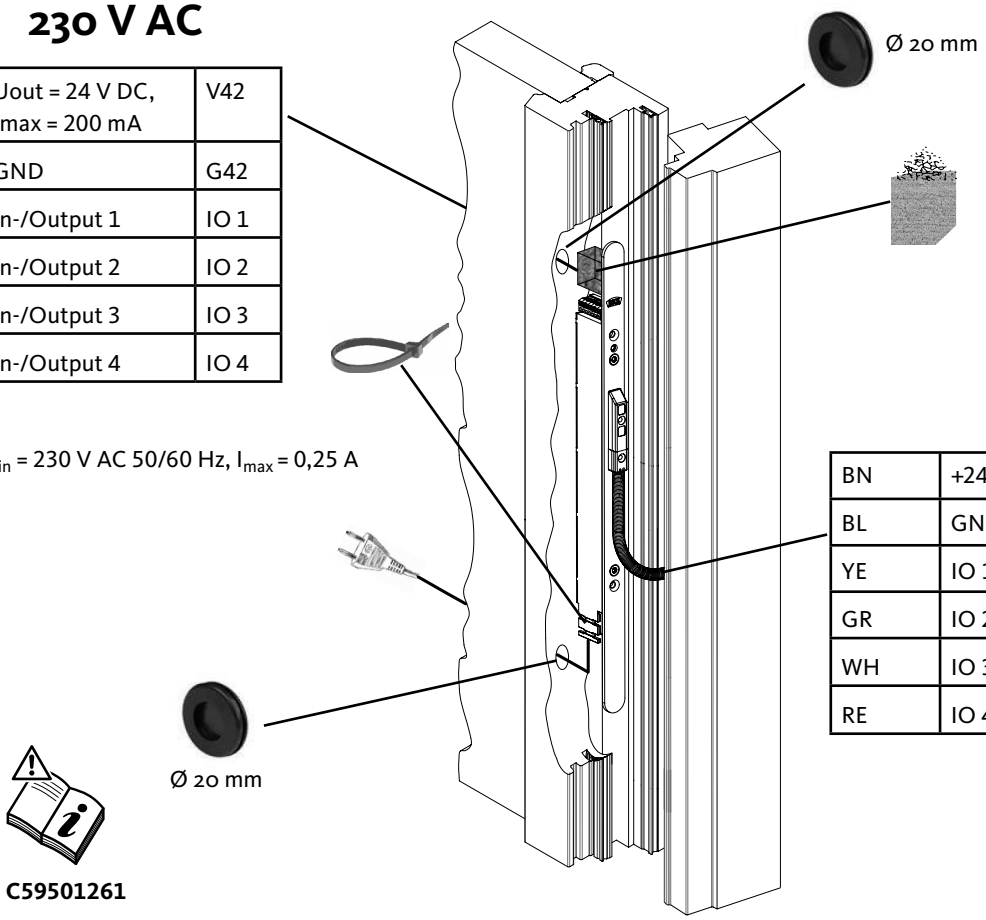

BN	+24 V
BL	GND
YE	IO 1
GR	IO 2
WH	IO 3
RE	IO 4

C59501261

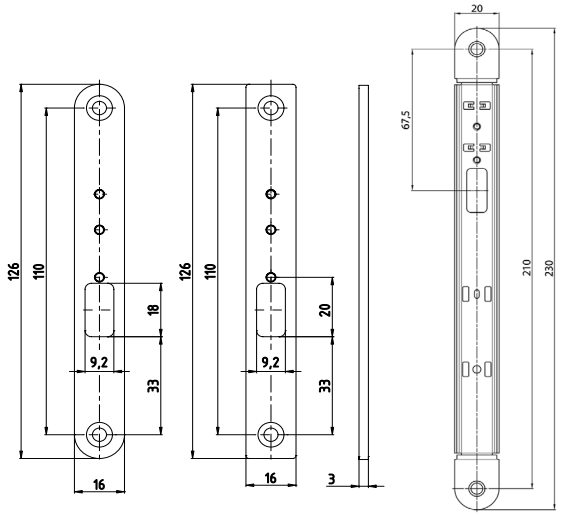

Zubehör

Typ	Material	Maße (B x H x T)	Lieferumfang
B 5527 0231	Edelstahl	16x126x3mm	1 Abdeckblech abgerundet, 2 Schrauben M3 x 12 mm
B5527 0232	Edelstahl	16x126x3mm	1 Abdeckblech eckig, 2 Schrauben M3 x 12 mm
B 5527 0230	Edelstahl	20x230x26,5mm	1 Einbaukasten 6 Schrauben

≤95% 40°C | +45°C -20°C | IP40 | CE

DIN VDE 0100,
DIN VDE 0160,
DIN VDE 0632

Die Netztrennung erfolgt durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose. Die Steckdose muss gut zugänglich sein. Falls der Kabelübergang mit integriertem Netzteil fest an die Stromversorgung angeschlossen wird, muss es möglich sein, die Abschaltung mit Hilfe einer geeigneten, entsprechend gekennzeichneten Vorrichtung (z.B. Schalter, Sicherungsautomat im Hausverteiler) durchzuführen.

Disconnecting the unit from the mains is done by pulling the power plug from the socket. The socket must be freely accessible. If the cable link with integrated power supply is connected to the electricity supply permanently, it is necessary to provide for switch off by means of a suitable and appropriately marked device on the building's distribution board, e.g. a switch, fuse, or automatic cutout.

La déconnexion du réseau s'effectue en retirant le connecteur de la prise. La prise doit être facilement accessible. Si le passe-câble avec bloc d'alimentation intégré est raccordé en direct à l'alimentation électrique, la déconnexion à l'aide d'un dispositif approprié et conçu à cet effet, par ex. interrupteur, fusible, coupe-circuit automatique, doit pouvoir être faite au niveau du tableau électrique.

Para desconectar la unidad de la red eléctirca, sacar el enchufe de la toma. La toma de corriente debe estar fácilmente accesible. Si el pasacables con bloque de alimentación esta conectado a la fuente de alimentación permanentemente, deberá ser posible desconectarlo con un dispositivo apropiado y marcado adecuado en el distribuidor de la vivienda (p.ej. interruptor, fusible o corte automático).


C59501259 | 01 | 01.2019 | 22027E | Designed in Germany


Vorsprung mit System


Securing technology for you


G-U | BKS | FERCO

B 5527 0200
Kabelübergang mit integriertem Netzteil

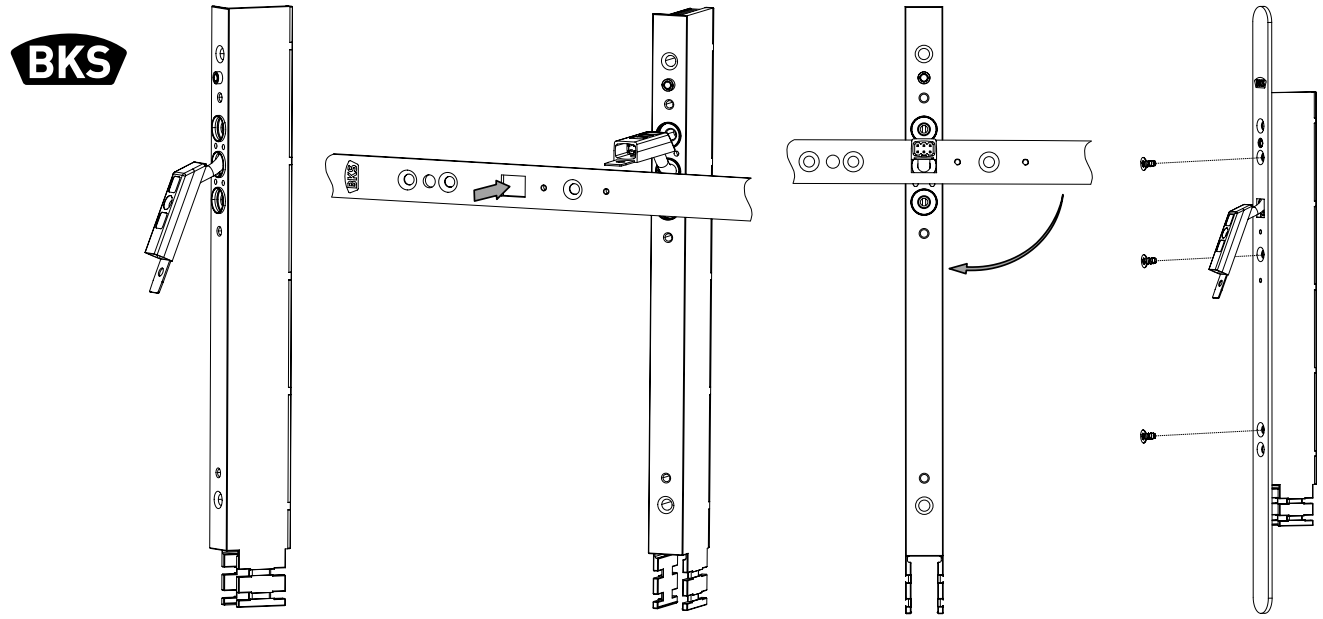

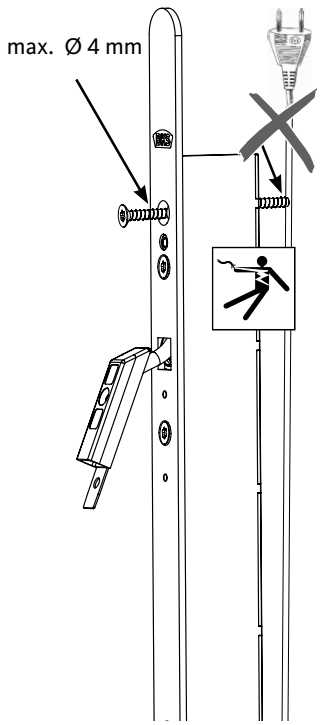


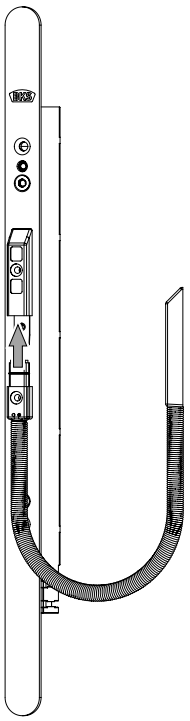

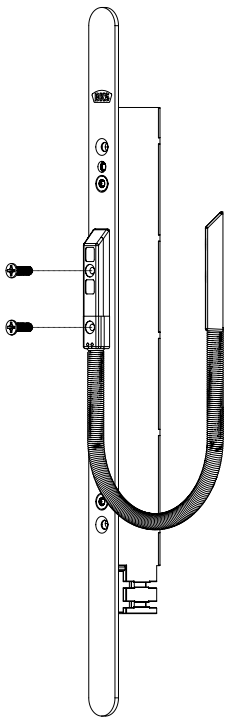



C59501261

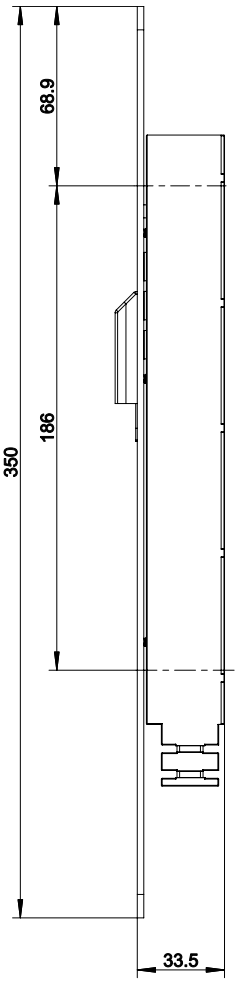

Herausgeber | Editor:
BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-97 33
www.g-u.com



Fehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions reserved. Subject to technical modifications.
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omission.