

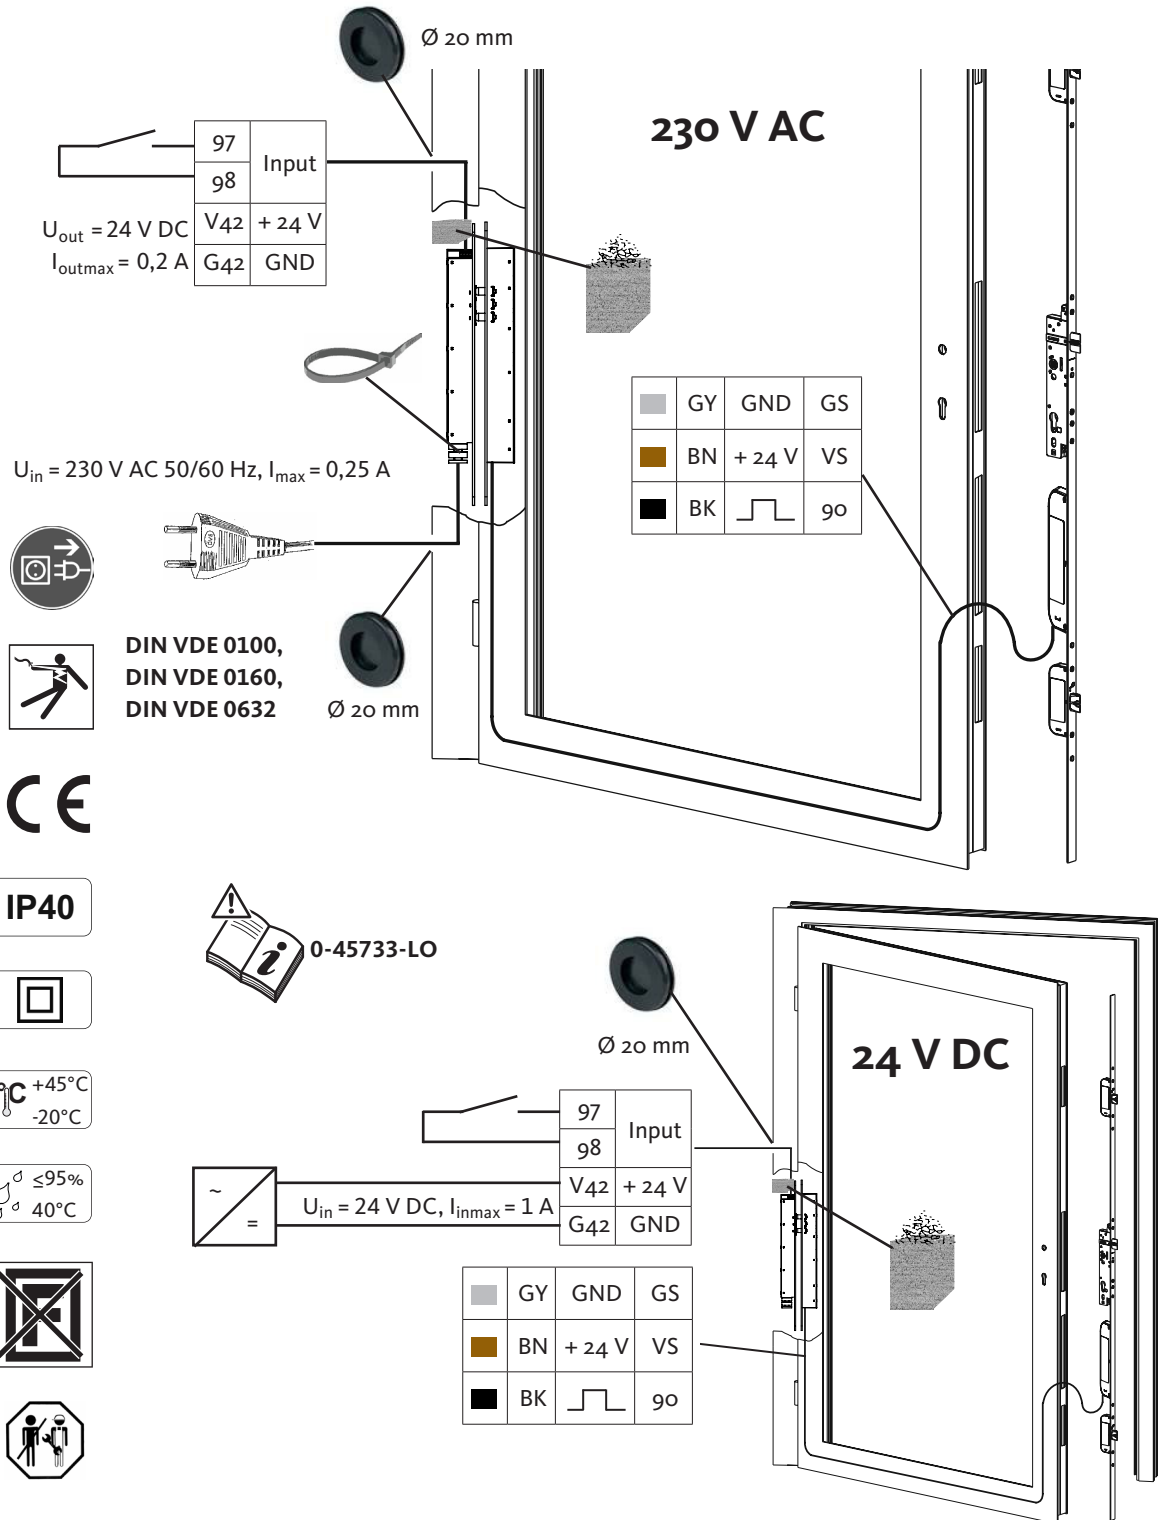


B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50




Die Netztrennung erfolgt durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose. Die Steckdose muss gut zugänglich sein. Falls das SECUREconnect 50 fest an die Stromversorgung angeschlossen wird, muss es möglich sein, die Abschaltung mit Hilfe einer geeigneten, entsprechend gekennzeichneten Vorrichtung (z.B. Schalter, Sicherungsautomat im Hausverteil) durchzuführen.

Disconnecting the unit from the mains is done by pulling the power plug from the socket. The socket must be freely accessible. If SECUREconnect 50 is connected to the electricity supply permanently, it is necessary to provide for switch off by means of a suitable and appropriately marked device on the building's distribution board, e.g. a switch, fuse, or automatic circuit breaker.

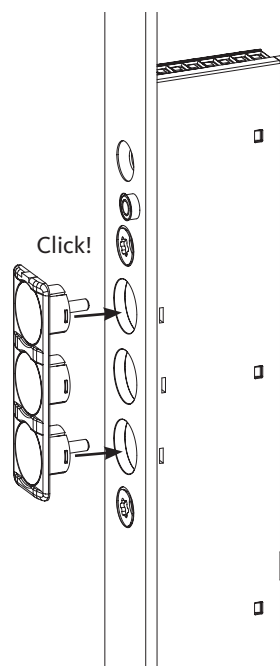

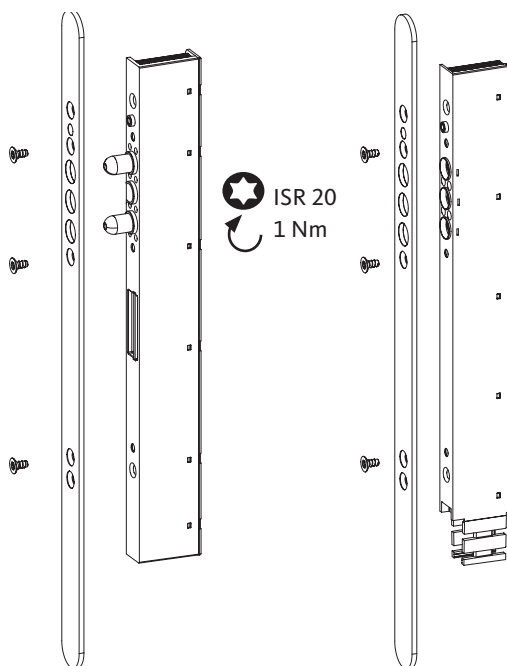

max. Ø 4 mm

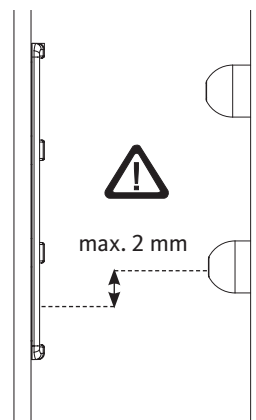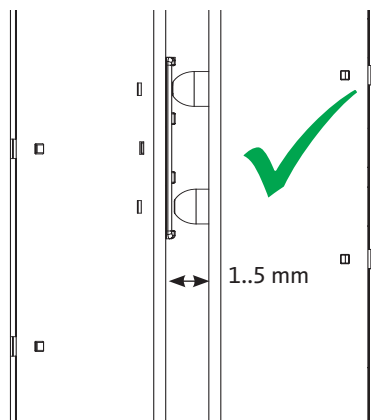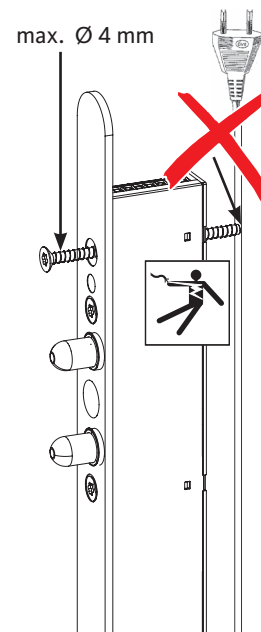

0-45733-LO

